



บันทึกข้อความ

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
เลขรับ..... ๑๔๔ / ๒๕๖๖
วันที่..... ๑๔ ก.พ. ๖๖
เวลา..... ๑๕.๔๕ น.

ส่วนราชการ คณะทำงานขับเคลื่อนสำนักวิชาการเป็นสำนักสีเขียว (Green Office) หมวด ๑ โทร. ๕๗๔๑

ที่ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ผังอาคาร C อาคารรัฐสภา บริเวณหอสมุดรัฐสภา ชั้น ๙ และ ๙ ลอย ชั้น ๑๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

ตามที่มีคำสั่งที่ ๑๒/๒๕๖๕ คำสั่ง (เพิ่มเติม) ที่ ๒๐/๒๕๖๕ และคำสั่ง (เพิ่มเติม) ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสำนักวิชาการเป็นสำนักสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมอบหมายให้คณะทำงานขับเคลื่อนสำนักวิชาการเป็นสำนักสีเขียว (Green Office) หมวด ๑ ดำเนินการกำหนดนโยบาย การวางแผนการขับเคลื่อน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นั้น

ในการนี้คณะทำงานขับเคลื่อนสำนักวิชาการเป็นสำนักสีเขียว (Green Office) หมวด ๑ ได้จัดทำผังอาคาร C อาคารรัฐสภา บริเวณหอสมุดรัฐสภา ชั้น ๙ และ ๙ ลอย ชั้น ๑๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเห็นควรนำเสนอผู้อำนวยการสำนักวิชาการเพื่อพิจารณาลงนามและประกาศให้ข้าราชการและบุคลากร สำนักวิชาการทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนาม ตามที่แนบมาพร้อมนี้

สุนรรักษ์ มงคลบุณย์

(นางสาวสุนรรักษ์ มงคลบุณย์)

คณะทำงานและเลขานุการ หมวด ๑

สนว.ต

(นางสุนภาวดี ตันตระกูล)

ประธานคณะทำงาน หมวด ๑

ลงนามแล้ว


(นายมานิช อินทิม)


ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

๑๔ ก.พ. ๖๖

ผังอาคาร C อาคารรัฐสภา บริเวณหอสมุดรัฐสภา ชั้น 9 และ 9 ลอย

พื้นที่บริเวณหอสมุดรัฐสภา
ชั้น 9 และ 9 ลอย
มีพื้นที่ทั้งหมด 2,202.97 ตรม. ดังนี้

1. ทางเดินก่อนเข้าหอสมุดรัฐสภา
542.98 ตรม.
2. พื้นที่ใช้สอย 1,593.74 ตรม.
3. ห้องเครื่อง 66.25 ตรม.
(พื้นที่ห้ามเข้า)

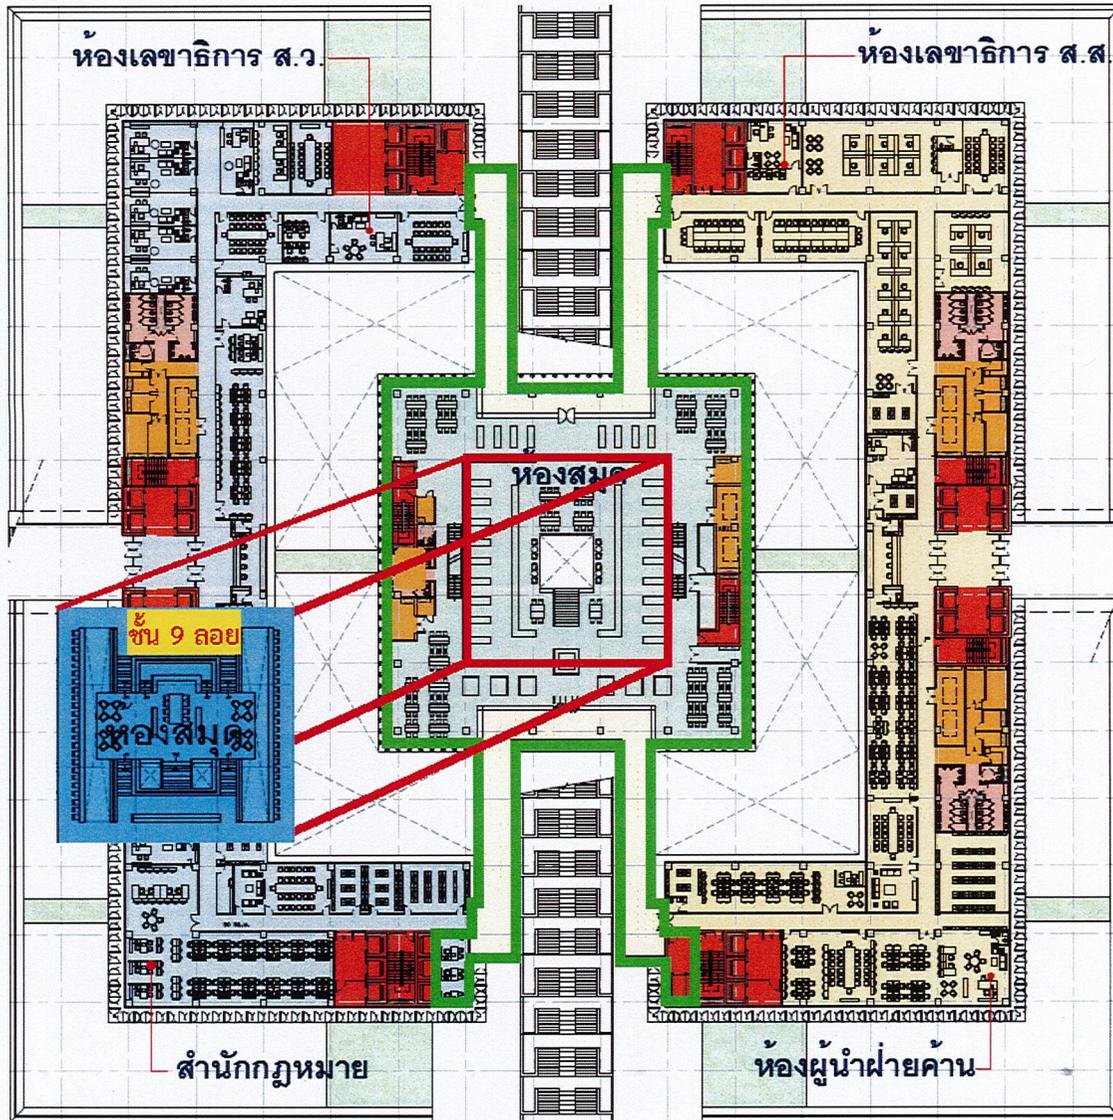

- พื้นที่รวม ชั้น 9 และ 9 ลอย
- พื้นที่ให้บริการ
- ห้องเครื่อง
- บันไดหนีไฟ/ลิฟต์

จัดทำโดย *กมลวิภา โสภิต*
(นายอุดมศักดิ์ โสภิต)
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักวิชาการ
เป็นสำนักสีเขียว (Green Office) หมวดที่ 1

ตรวจสอบโดย *สุนทร มณี*
(นางสุภาวดี ตันตระกูล)
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการวิชาการ 2
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักวิชาการ
เป็นสำนักสีเขียว (Green Office) หมวดที่ 1


อนุมัติโดย *นพ. อธิวัฒน์*
(นายมาณิช อินทนิม)
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักวิชาการ
เป็นสำนักสีเขียว (Green Office)

ผังอาคาร C อาคารรัฐสภา บริเวณหอสมุดรัฐสภา ชั้น 10

พื้นที่บริเวณหอสมุดรัฐสภา ชั้น 10

มีพื้นที่ทั้งหมด 1,472.13 ตรม. ดังนี้

1. ทางเดินก่อนเข้าหอสมุดรัฐสภา
515.95 ตรม.
2. พื้นที่ใช้สอย 868.67 ตรม.
3. ห้องเครื่อง 87.51 ตรม.
(พื้นที่ห้ามเข้า)

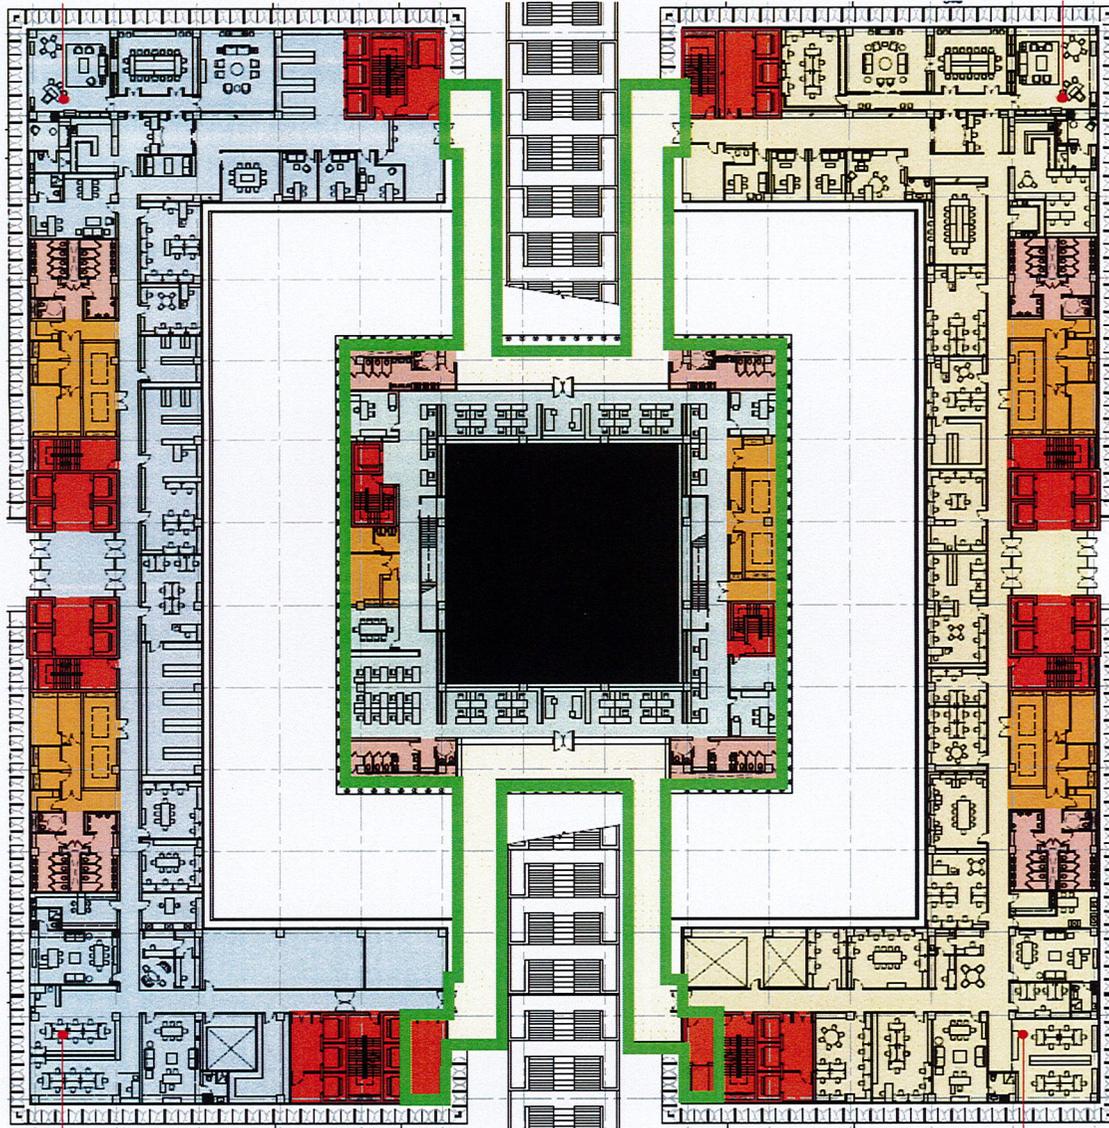

- พื้นที่รวม ชั้น 10
- พื้นที่ปฏิบัติงาน
- ห้องน้ำ
- ห้องเครื่อง
- บันไดหนีไฟ/ลิฟต์

จัดทำโดย

อรรถสิทธิ์ โกสลิษฐ์

(นายอรรถสิทธิ์ โกสลิษฐ์)

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

คณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักวิชาการ

เป็นสำนักสีเขียว (Green Office) หมวดที่ 1

ตรวจสอบโดย

สุภาวดี ตันตระกูล

(นางสุภาวดี ตันตระกูล)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการวิชาการ 2

ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักวิชาการ

เป็นสำนักสีเขียว (Green Office) หมวดที่ 1

อนุมัติโดย

นายมานิช อินทนิม

(นายมานิช อินทนิม)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักวิชาการ

เป็นสำนักสีเขียว (Green Office)